



Özel EKOL HASTANESİ
AŞI DOLABI ACİL EYLEM PLANI



İLETİŞİM BİLGİLERİ

SOĞUK ZİNCİR SORUMLUSU SAĞLIK PERSONELİ

ASIL

ADI SOYADI: Gülsüm ÇİFTÇİ
TELEFON NUMARASI: 05416917918

YEDEĞİ

ADI SOYADI: Gülzehra Burcu KARAKULLUK
TELEFON NUMARASI: 05074233228

SOĞUK ZİNCİR SORUMLUSU HEKİM

ASIL

ADI SOYADI: Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR
TELEFON NUMARASI: 05323513718

YEDEĞİ

ADI SOYADI: Uzm.Dr.Hikmet YÜCE
TELEFON NUMARASI: 05323448739

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE SOĞUK ZİNCİRDEN SORUMLU SAĞLIK PERSONELİ

ASIL

ADI SOYADI: Mediha ÇELİKTEN
TELEFON NUMARASI: 05337106014

YEDEĞİ

ADI SOYADI: Yakup Tahsin ÇORBACI
TELEFON NUMARASI: 05326955486

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE SOĞUK ZİNCİRDEN SORUMLU HEKİM

ADI SOYADI: Buket ÜNER DERDİYOK

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ TEL NO:2149010-1008

İL AŞI VE SOĞUK ZİNCİR SORUMLULARI

ASIL

İL Soğuk Zincir Sorumlusu Sağlık Pers.
Cihat OK
Tel: 0532 783 22 79

YEDEĞİ

İL Soğuk Zincir Sorumlusu Sağlık Pers.
Mustafa AYDAŞ
Tel: 0505 747 81 02

İL Soğuk Zincir Sorumlusu Şube Müdürü

Dr. Bağım ÖZKAN HATİPOĞLU
Tel: 0532 372 95 08

AŞI DOLABINDA BİR SORUNLA KARŞILAŞILDIĞINDA AŞILARIN TAŞINACAĞI YER VE İRİTİBAT TELEFONLARI:

- 1- HASTANE İÇİ ECZANE İLAÇ DOLABI →1713
- 2- EDİRNE TOPLUM SAĞLIĞI AŞI BİRİMİ → 0284 214 90 18

BUZDOLABI TEKNİK SERVİS TEL NO: → 0284 235 28 37

ELEKTRİK ARIZA TEL NO: → 186

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
AD.PL.03	19.01.2021	02	02.01.2026	1 / 2




Özel EKOL HASTANESİ
AŞI DOLABI ACİL EYLEM PLANI




**SOĞUK ZİNCİR KIRILMASI DURUMUNDA AŞILARIN GÜVENLİĞİ İÇİN
YAPILMASI GEREKENLER**

ELEKTRİK KAYNAKLI

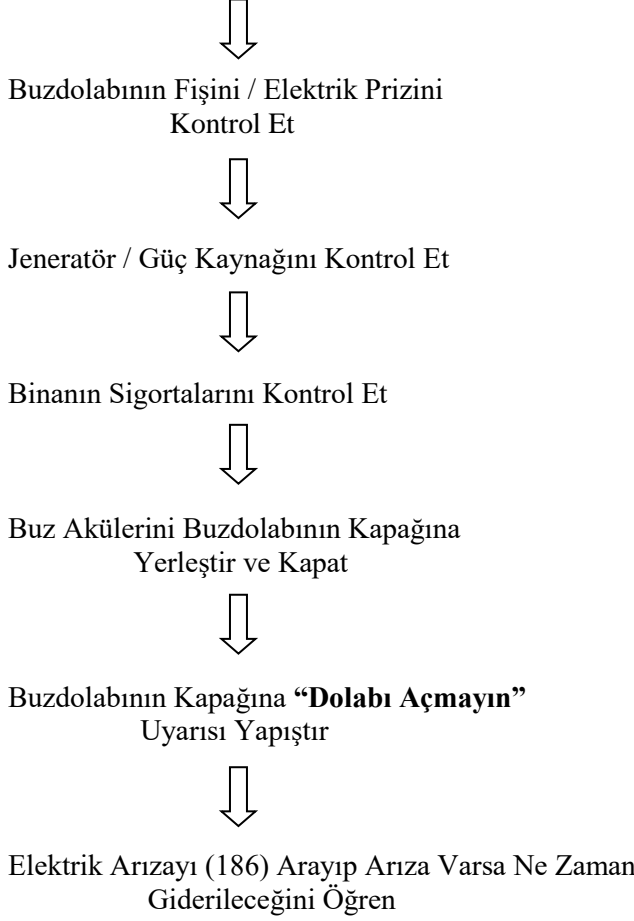

BUZDOLABI KAYNAKLI

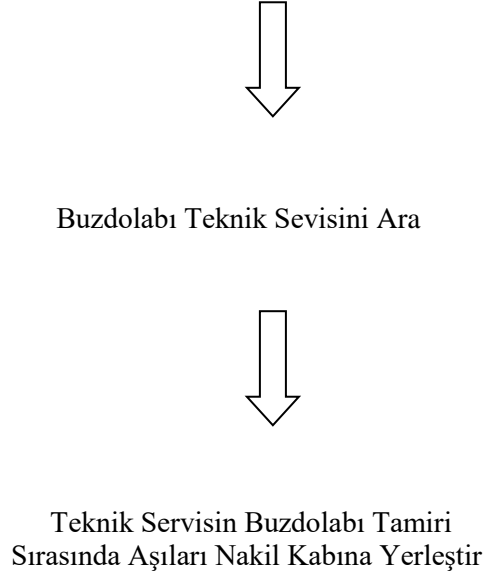

**Sorun En Fazla 8 Saat İçinde Çözülemezse Nitelikteyse Veya Çözülemediyse
Aşılardan Taşınması İçin Bir Üst Basamak Soğuk Zincir Sorumlusu İle İrtibata Geç.**



Hastanemizde birbirinden bağımsız 2 adet 450 kva gücünde jeneratör bulunmaktadır. elektrik kesilmesi halinde en geç 20-25 saniye içerisinde jeneratör devreye girerek hastane binasındaki tüm tesisatı beslemektedir. jeneratörleri besleyen 2x500 litre yakıt tankı mevcuttur. elektrik kesintisinde jeneratörler tam kapasite çalıştığında 8+8 saatlik bir besleme yapmaktadır.

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
AD.PL.03	19.01.2021	02	02.01.2026	2 / 2